

## Raadsvoorstel



Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan 110kV kabelverbinding Groningen, Hunze - Bloemsingel  
Steller/telnr. Rolf Sieben/ 06-43554958 Bijlagen 4

Registratienummer **290059-2022**

Classificatie  Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Portefeuillehouder Niejenhuis

Langetermijn agenda (LTA) LTA ja:  Maand 9 Jaar 2022  
Raad LTA nee:  Niet op LTA

---

### Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de op het plan ingediende zienswijzen niet over te nemen, overeenkomstig het Zienswijzenverslag bestemmingsplan “110kV kabelverbinding Groningen, Hunze – Bloemsingel”;
- II. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het bestemmingsplan “110kV kabelverbinding Groningen, Hunze – Bloemsingel digitaal vervat in het gml-bestand NL.IMRO.0014.BP652kabelverbGron-vg01 vast te stellen;
- III. geen exploitatieplan vast te stellen.

---


### Samenvatting

De 110 Kv-stations Bloemsingel en Hunze zijn door middel van een ondergrondse kabel met elkaar verbonden. De huidige kabel is sinds 1964 in gebruik en is aan vervanging toe. Een nieuwe kabel zal meer energie aan kunnen en is sneller te repareren. Met een nieuwe kabel is de leveringszekerheid beter te garanderen. Voorliggend plan voorziet in de vervanging. De nieuw aan te leggen ondergrondse verbinding volgt niet hetzelfde tracé als dat van de bestaande verbinding. Tijdens de ter inzage legging zijn er twee zienswijzen ingediend. Deze zien niet op de planvorming, maar op de herinrichting van de omgeving van de Bloemsingel na afloop van de werkzaamheden. Deze zienswijzen zullen separaat in behandeling worden genomen.

## Vervolg voorgesteld raadsbesluit

### Aanleiding en doel

De 110 Kv-stations Bloemsingel en Hunze zijn door middel van een ondergrondse kabel met elkaar verbonden. Deze kabel moet worden vervangen en voorliggend bestemmingsplan voorziet daarin. De nieuw aan te leggen ondergrondse verbinding volgt niet hetzelfde tracé als dat van de bestaande verbinding. Ongeveer parallel aan de bestaande circuits gasdrukpijkabel (UGD) worden eerst twee nieuwe circuits aangelegd waarna de bestaande verbinding wordt geamoveerd. Op onderstaande afbeelding is het tracé aangegeven:

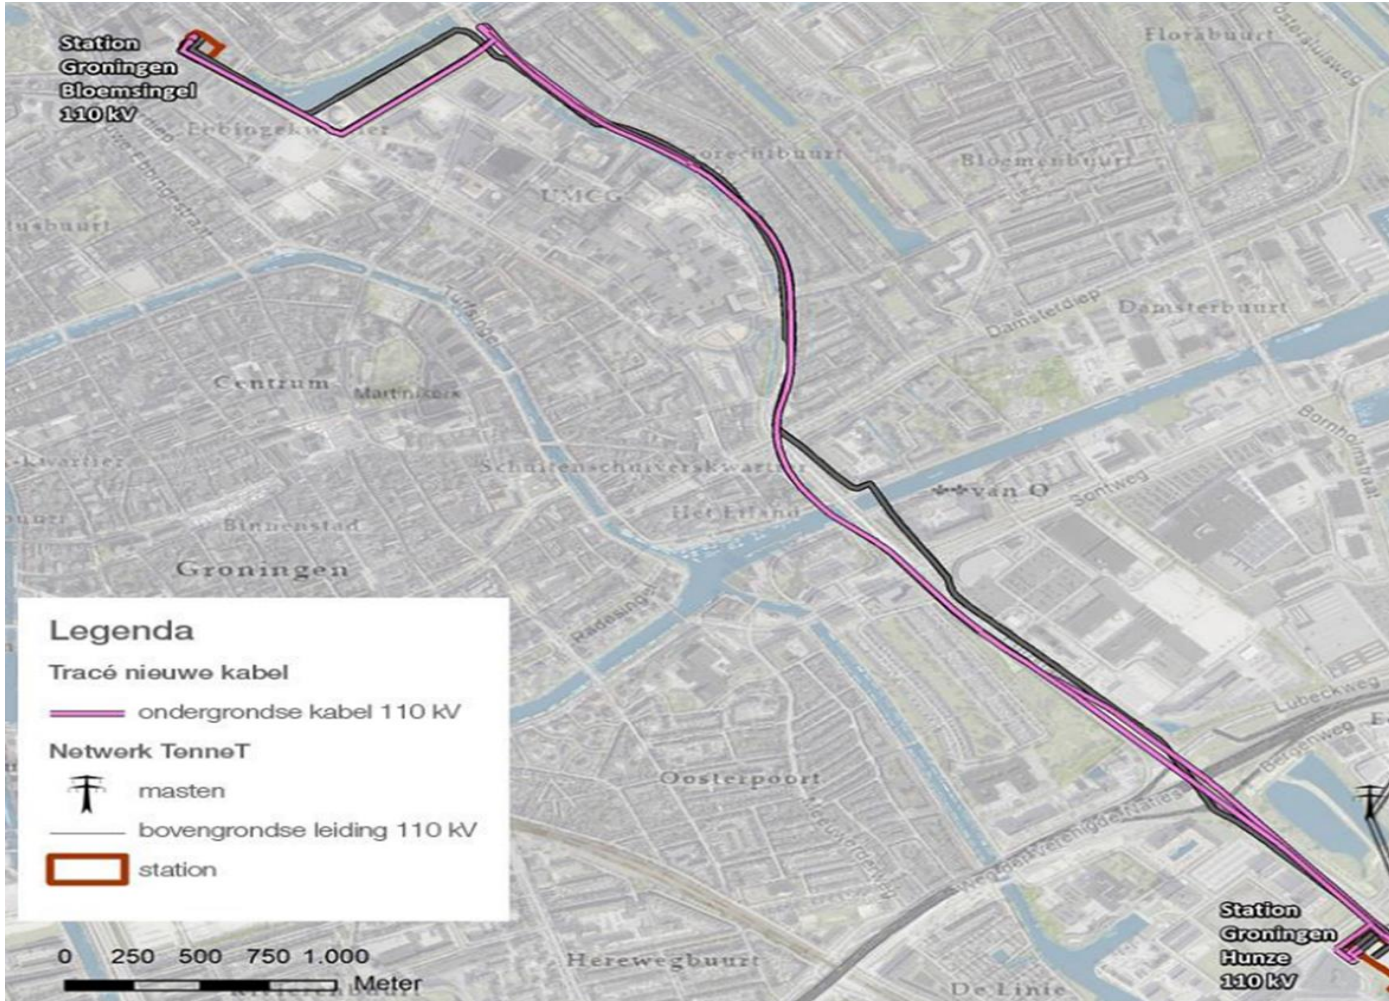

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van de stad van de gemeente Groningen en loopt globaal vanaf 110 Kv-hoogspanningsstation Groningen Hunze noordwestwaarts via de Europaweg, Petrus Campersingel, S.S. Rosensteinlaan, Vrydemalaan en via Bloemsingel naar 110 Kv-hoogspanningsstation Groningen Bloemsingel. Het tracé heeft een lengte van ca. 3,5 km en zal worden gerealiseerd door middel van twaalf gestuurde boringen (HDD's), één persing en een zevental open ontgravingen. Deze open ontgravingen zijn de twee locaties waar de kabels op elkaar en de beide bestaande 110 Kv-hoogspanningsstations worden aangesloten. De kabel wordt aangeleverd op haspels met een maximale haspellenlengte van ongeveer 1 km. De nieuwe kabelverbinding bestaat dan ook uit verschillende delen die aan elkaar verbonden worden met een verbindingsstuk (mof) op de zogenoemde moflocaties. De verbinding vindt vervolgens plaats in een tijdelijke werkput.

### Kader

Artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (vaststelling bestemmingsplan).

## **Argumenten en afwegingen**

---

Als er onderhoud aan de huidige ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations wordt uitgevoerd en een storing optreedt, komt een groot gebied in Groningen zonder elektriciteit te zitten. Om de leveringszekerheid van elektriciteit voor deze regio te garanderen, wordt dit knelpunt door TenneT opgelost door het in zijn geheel vervangen en upgraden van de 110Kv-verbinding. Het upgraden van de 110Kv-verbinding ligt ook opgesloten in het feit dat de huidige leiding dateert van 1964.

---

## **Maatschappelijk draagvlak en participatie**

---

De kabelverbinding dient voor de leveringszekerheid van elektra. In dat licht zal er zeker maatschappelijk draagvlak zijn. Wel heeft de aanleg van het tracé effecten op eigendomsverhoudingen en kan tijdens de aanleg overlast ontstaan. Het concept van het ontwerpbestemmingsplan is op grond van het verplichte vooroverleg toegestuurd aan de Provincie, de Waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest, Veiligheidsregio, Gasunie en TenneT. Uit dit vooroverleg zijn geen reacties gekomen die tot planaanpassing leiden. De Veiligheidsregio heeft aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten tijdens de aanleg én voor blijvend voldoende bluscapaciteit. Samen met TenneT is een informatiebijeenkomst gehouden waar ongeveer 25 belangstellenden op af zijn gekomen. Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zien niet op de aanleg van de kabel, maar op de herinrichting van het gebied bij de Bloemensingel na afloop van de werkzaamheden.

## **Financiële consequenties**

---

De kosten voor de aanleg en instandhouding van de kabelverbinding komen ten laste van TenneT. Met TenneT zal een planschadeovereenkomst worden afgesloten.

## **Overige consequenties**

---

Er is overeenstemming over de Bomeneffectanalyse (BEA), dat betekent dat de consequenties voor het kappen van enkele bomen voldoende gecompenseerd worden.

---

## **Vervolg**

---

Van de vaststelling van het bestemmingsplan zal op de reguliere wijze kennis worden gegeven (Gezinsbode, website, gemeentebled en op [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl)).

Na vaststelling van het bestemmingsplan staat er voor belanghebbenden zes weken beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Het bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd.

## **Lange Termijn Agenda**

---

28 september 2022

**Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,**

**burgemeester,  
Koen Schuiling**

**secretaris,  
Christien Bronda**

*Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.*